


# NOVA LUCE

230V~ 50Hz  
LED GU10 MAX. 10W

Art.-NR. 9155711 / 9155712 / 9155811 / 9155812

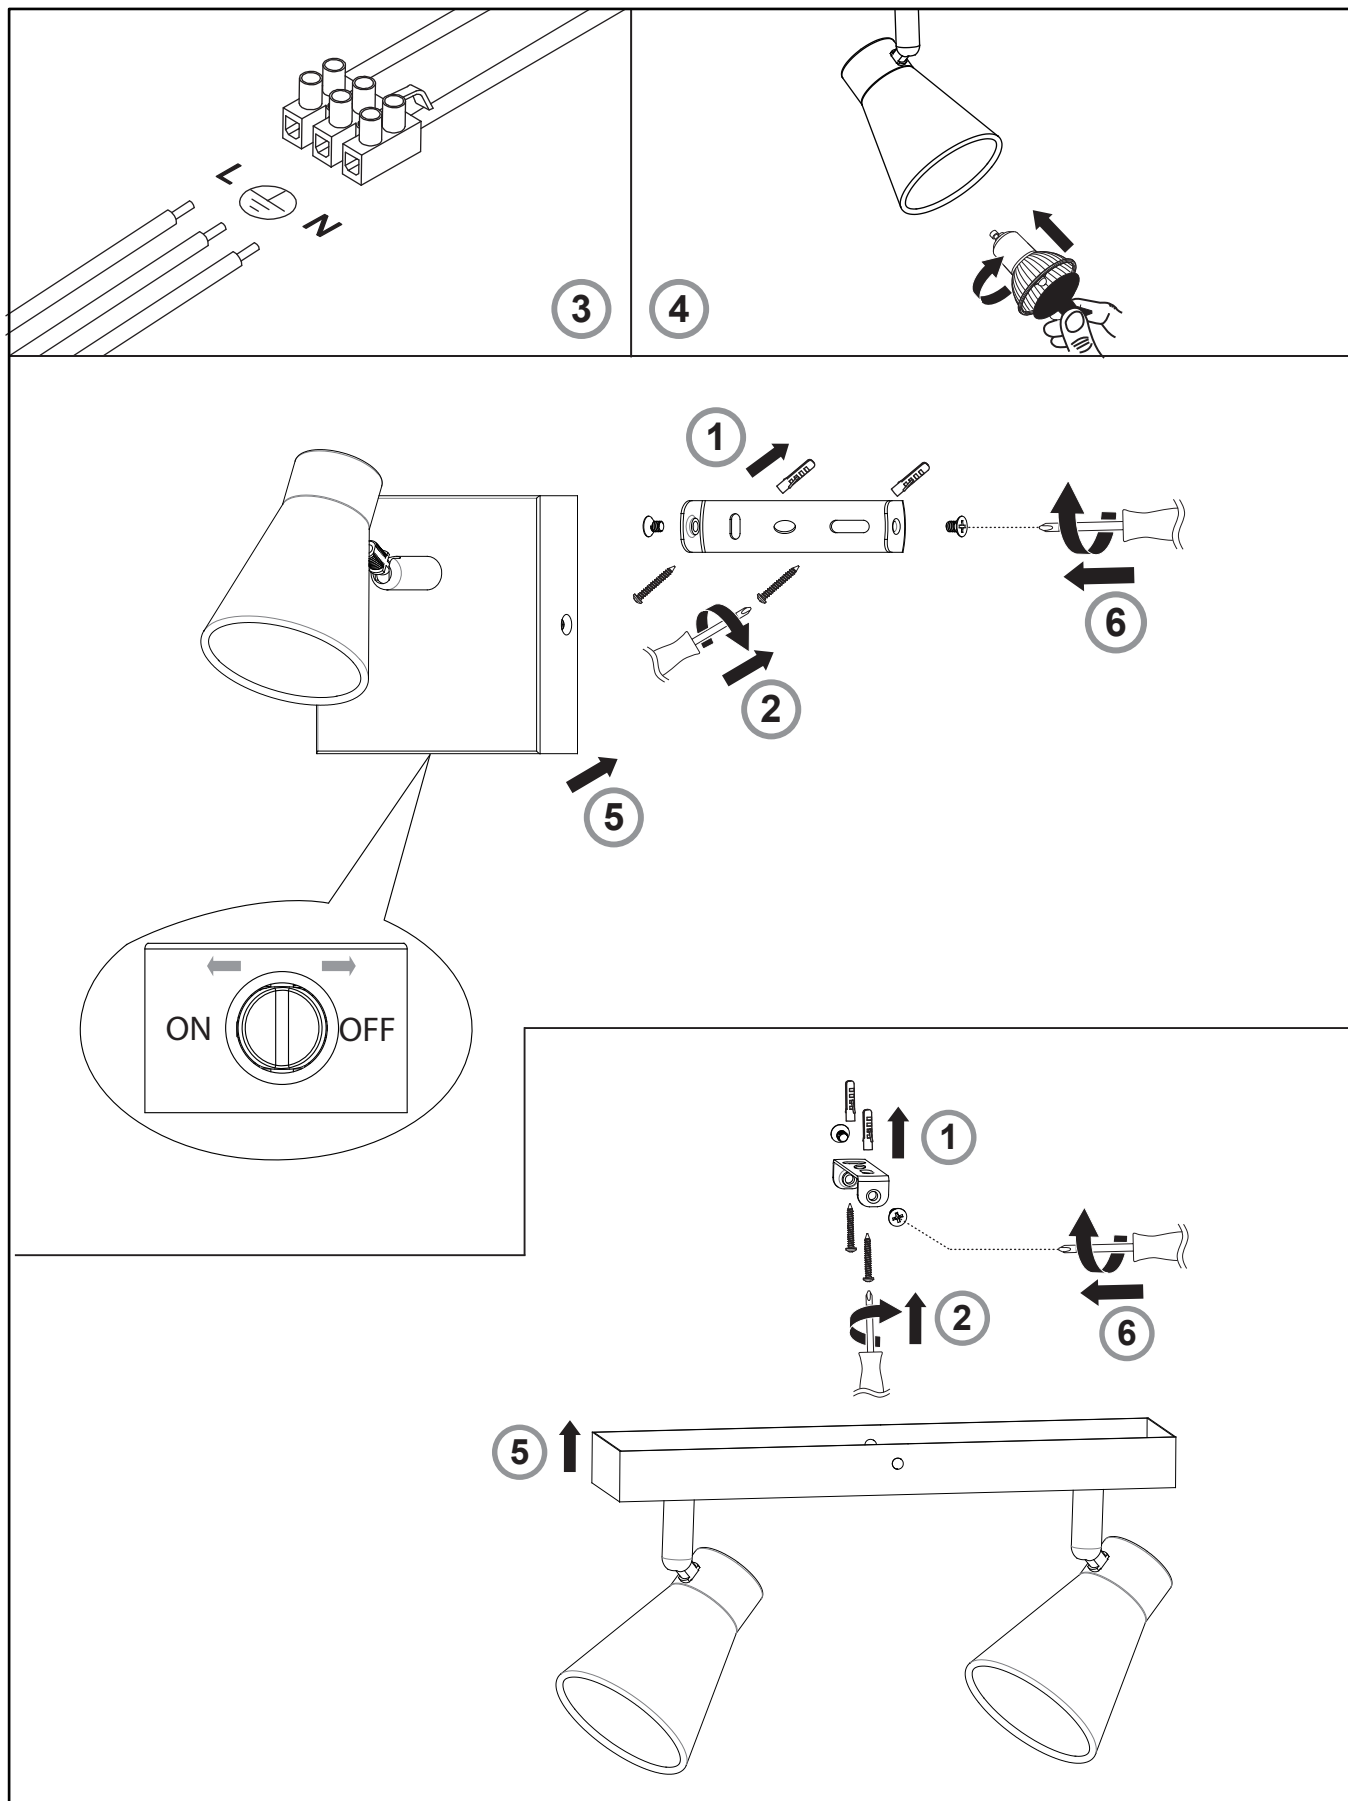

## EN General Safety Information

Electrical installations may only be carried out by qualified electricians. Please note! **Before proceeding with installation mains connecting cable must be de-energized (Use turned off).** Please note the following symbols and instructions, in order to avoid damage caused by incorrect assembly or use.

**Protection class 1:** Lamps with this symbol connect them on the standard cable with the yellow-green protective earth to the protective earth terminal.

**Protection class 2:** Lamps with this symbol no protective conductor necessary for safe operation.

**Protection class 3:** Only operate lamps with this symbol with Safety Extra Low Voltage (SELV). Only connect to SELV circuits.

**Minimum distance:** This symbol explains the minimum distance of the luminaire to the illuminated, normally flammable surface.

**Downlights:** This symbol explains that the lamp is not suitable for covering with thermal insulating material.

**Changes:** Do not make any changes to the lamp or its connecting cable. Connecting cable: The exterior flexible cable of this light cannot be replaced. Scrap the lamp, if this cable is damaged. **Commissioning:** Do not operate the lamp if for its connecting cable show visible signs of damage. **Changing illuminant:** Before replacing the lamp ensure that the light is not live! Lights and luminaires will become hot in operation. Allow them to cool before a change. Use only the illuminant specified on the light. The maximum power per illuminant may not be exceeded. Also, if applicable, the prescribed illuminant type must be observed. **Care advice:** Only clean lights when unswitched. Do not allow any moisture into connecting areas or on current-carrying parts. Cleaning agents can cause staining.

## DE Allgemeine Sicherheitshinweise

Elektroninstallat ion ist von Elektrofachkraft durchzuführen. **Achtung! Vor Montagebeginn muss Netzanschlussleitung spannungsfrei sein (Sicherung ausgeschaltet).** Vermeiden Sie die nachstehend erläuterten Symptome und Anzeichen, um Schäden durch nicht fachgerechte Montage oder Gebrauch zu vermeiden:

**Schutzklasse 1:** Leuchten mit diesem Symbol: Netzseitig mit dem gelb/grünen Schutzleiter an die Schutzungs клемme anschließen

**Schutzklasse 2:** Leuchten mit diesem Symbol sicher im Betrieb keine Schutzmaßnahme

**Schutzklasse 3:** Leuchten mit diesem Symbol nur mit Schutzkleinspannung betreiben. Anschluss nur an SELV Stromkreise.

**Mindestabstand:** Dieses Symbol erläutert den Mindestabstand zu leicht entzündl icht angestrahlten, normal entflammaren Flächen.

**Downlights:** Dieses Symbol erläutert, dass die Leuchte nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flughöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

## FR Consignes générales de sécurité:

L'antenne électrique doit être faite par un professionnel. **Attention: avant le début du montage la ligne prévue pour le raccordement au réseau doit être hors tension (le fusible désactivé).** Soyez conscient des symboles et consignes de sécurité ci-après afin d'éviter tout dommage par un montage incorrect ou utilisation.

**Classe de protection 1:** raccorder les luminaires avec ce symbole à l'aide du fil jaune/vert conducteur de protection à la borne de protection correspondante.

**Classe de protection 2:** les luminaires avec ce symbole n'ont pas besoin du conducteur de protection pour exploiter en toute sécurité.

**Classe de protection 3:** exploier les luminaires avec ce symbole à des basses tensions de sécurité. Pour un raccordement sécurisé à des circuits électriques SELV.

**Distance minimale:** Ce symbole signale la distance minimale d'un moyen d'éclairage à une surface éclairée, normalement inflammable.

**Les downlights:** Ce symbole signifie, que le luminaire n'est pas adapté pour être couvert par un matériau d'isolation thermique.

**Modifications:** N'effectuez pas de modifications au luminaire ou au câble de raccordement au réseau. La conduite de raccordement: la conduite flexible, externe du luminaire n'est pas échangeable. Mettez le luminaire à la déchèterie, si la conduite est endommagée. **Ne en service:** Ne mettez pas le luminaire en service, quand les luminaires mêmes ou leur câble de raccordement sont visibles et chauds. **Echange des luminaires:** Avant d'échange de sources d'éclairage le luminaire doit être hors tension! Les luminaires et les sources d'éclairage deviennent chauds durant leur fonctionnement. Laissez refroidir les luminaires avant de les remplacer.

**Entretien:** Avant d'effectuer des opérations de nettoyage au luminaire, la puissance maximale ne doit pas être dépassée. La case d'entretien: Avant d'effectuer le type de moyen d'éclairage prescrit. **Entretien:** Nettoyez les luminaires seulement à l'état hors circuit, ne laissez aucun humidité dans les raccordements ou aux pièces conductrices. Produits de nettoyage peuvent causer la formation de tâches.

## ES Indicaciones generales de seguridad:

La instalación eléctrica ha de ser realizada por un electricista cualificado. **Atención!** Antes de iniciar el montaje asegúrese de haber separado toda la instalación de la tensión de alimentación (automático desconectado). Preste atención a los símbolos e indicaciones de seguridad que aparecen en el apartado de prevención cualquier daño que se pueda producir a consecuencia de un montaje o uso no profesional.

**Clase de protección 1:** Las luminarias que llevan este símbolo se conectan obligatoriamente con derivación a tierra (conductor verde/amarillo).

**Clase de protección 2:** Las luminarias que llevan este símbolo no requieren un conductor de seguridad para su funcionamiento seguro.

**Clase de protección 3:** Las luminarias que llevan este símbolo solo se pueden hacer funcionar con tensión baja. Conexión exclusivamente a circuitos de baja tensión de protección (SELV).

**Distancia mínima:** Este símbolo indica la distancia mínima que se debe respetar entre el medio de iluminación e la superficie iluminada, si ésta es de material inflamable.

**Focos:** Este símbolo indica que la luminaria no se debe cubrir de material aislante.

**Modificaciones:** no debe llevar a cabo modificaciones de ningún tipo en la propia luminaria o en el cable de conexión. **Cable de conexión:** El conductor flexible exterior de esta luminaria no se puede sustituir. En caso de estar deteriorado o roto debe sustituir la luminaria completa. **Puesta en funcionamiento:** Antes de comenzar el montaje asegúrese de que la tensión de la línea de alimentación (interruptor automático) está desactivada.

**Clase de protección 1:** Las luminarias que llevan este símbolo se conectan obligatoriamente con derivación a tierra (conductor verde/amarillo).

**Clase de protección 2:** Las luminarias que llevan este símbolo no requieren un conductor de seguridad para su funcionamiento seguro.

**Clase de protección 3:** Aparelos de iluminación con este símbolo sólo se pueden hacer funcionar con tensión baja. Conexión exclusivamente a circuitos de baja tensión de protección (SELV).

**Distancia mínima:** Este símbolo explica la distancia mínima que se debe respetar entre el medio de iluminación e la superficie iluminada, si ésta es de material inflamable.

**Downlights:** Este símbolo explica que el aparato de iluminación no se adecua a ser cubierto con material aislante.

**Alterações:** Não efetue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação antes de a tensão de alimentação (interruptor automático) estar desativada. Preste atenção aos símbolos e indicações de segurança que aparecem no apartado de prevenção qualquer dano que se possa produzir a consequência de um montagem o utilização incorrecta:

**Classe de proteção 1:** Aparelos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de proteção (cabo amarelo/verde) ao terminal de terra de proteção.

**Classe de proteção 2:** Para Aparelos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de proteção para um funcionamento seguro.

**Classe de proteção 3:** Aparelos de iluminação com este símbolo só podem ser utilizados com proteção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

**Distância mínima:** Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre o meio de iluminação e a superfície iluminada, se esta é de material inflamável.

**Downlights:** Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não se adequa a ser coberto com material isolante.

## NL Algemene veiligheidsinstructies:

Elektrische installatie moet door een electriciën uitgevoerd worden. **Let op! Vóór montage moet netspanning spannungsfrei zijn (zekering uitgeschakeld).** Neem ook de navolgend vermeldde symptomen en tekenen in acht om schade door onvakkend(e) montage of gebruik te voorkomen:

**Veiligheidsklasse 1:** Lampen met dit symbool met de geel/groene veiligheidsgeleider aan de veiligheidsaardingstek of het net aansluiten.

**Veiligheidsklasse 2:** voor lampen met dit symbool is voor een veilig gebruik geen veiligheidsgeleider nodig.

**Veiligheidsklasse 3:** Lampen met dit symbool uitsluitend met een spanning geleideren. Aansluiting alleen aan SELV stroomkringen.

**Minimafstand:** Dit symbool verklaart de minimumafstand tot het lichtgevende materiaal v.o. het bestraalde, normaal brandbare oppervlak.

**Downlights:** Dit symbool geeft aan dat de lamp niet geschikt is om met warmte-isolatiemateriaal af te dekken.

**Veranderingen:** Voor a.u.b. geen veranderingen aan de lamp of zijn aansluiting. **Veranderingen:** De buiten flexibele leiding van deze lamp kan niet vervangen worden. Goal de lamp als afval weg. Zie de leiding beschadigd is. **Inbedrijftelling:** Neem de lamp niet in gebruik, wanneer de lamp zelf of de aansluitende zijbeugel schade vertonen. **Gloeilamp vervangen:** Vóór de vervanging de gloeilamp moet de lamp spanningsvrij zijn! De lamp en de gloeilamp worden tijdens het gebruik heet. Laat ze vóór de vervanging afkoelen. Gloeilamp uitsluitend de op de lamp aangegeven gloeilamp. Het maximale vermogen per gloeilamp mag niet overschreden worden. Eventueel moet ook het voorgeschreven gloeilamptype in acht genomen worden. **Reiniging:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen, geen vocht in aanraking met aansluiting of onder stroom staande elementen brengen. Reinigingsmiddelen kunnen vlekken veroorzaken.

## IT Istruzioni generali di sicurezza:

L'impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato. **Attenzione!** Il cavo di alimentazione deve essere privo di tensione prima dell'installazione (sicurezza disinserita). Si prega di notare i simboli e le indicazioni di sicurezza sotto descritti per evitare danni causati da errata installazione o uso:

**Classe di protezione 1:** Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

**Classe di protezione 2:** per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

**Classe di protezione 3:** utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV.

**Distanza minima:** Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

**Downlight:** Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

**Classe di protezione 2:** per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

**Classe di protezione 3:** utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV.

**Distanza minima:** Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

**Downlight:** Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

**Modifiche:** non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. **Manutenzione:** Non toccare le lampade prima dell'installazione. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen. **Holto-ohjeet:** Puhdistus vain ulkoisesti suljetussa tilassa. **Ullazare solo le lampadine indicate sulla lampada. La massima potenza per lampadina non deve essere superata. Se necessario, deve essere considerato anche il tipo di lampadina indicato. Istruzioni per la cura:** pulire la lampadina con un panno umido. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erklärt, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Leuchte nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

## VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO GÜLTIG NUR FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT ONLY VALID FOR THE ITALIAN MARKET

gli apparecchi elettrici USA! Sono materiali pregiati che non DEVONO ESSERE SMALTIITI COME NORMALI RIFIUTI DOMESTICI MA RACCOLTI IN UNO DEI MODI DIFFERENZIATI SECONDO LE INDICAZIONI DELLE AUTORIZZATE LOCALI. UNA GESTIONE SCORRETTA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, OLTRE A COMPORTARE RISCHI SANITARI, PUÒ CAUSARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE. PREGHIAMO tutti i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell' ambiente e delle risorse conservando il presente apparecchio ai centri di raccolta AUTORIZZATI oppure al punto vendita al momento di acquisto di un nuovo apparecchio. EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 61389 Nüdra, Austria, Made in China

## RIFIUTO SPECIALE

Avvertenze per la tutela dell' ambiente!

gli apparecchi elettrici USA! Sono materiali pregiati che non DEVONO ESSERE SMALTIITI COME NORMALI RIFIUTI DOMESTICI MA RACCOLTI IN UNO DEI MODI DIFFERENZIATI SECONDO LE INDICAZIONI DELLE AUTORIZZATE LOCALI. UNA GESTIONE SCORRETTA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, OLTRE A COMPORTARE RISCHI SANITARI, PUÒ CAUSARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE. PREGHIAMO tutti i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell' ambiente e delle risorse conservando il presente apparecchio ai centri di raccolta AUTORIZZATI oppure al punto vendita al momento di acquisto di un nuovo apparecchio. EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 61389 Nüdra, Austria, Made in China

## SE Allmänna säkerhetsanvisningar

Elinstallationen ska utföras av behörig elektriker. **Obs!** Innan monteringen påbörjas måste nätanslutningskabeln vara spänningsfri (säkringen frångöpt). Ta hänsyn till nedan förklarade symboler och säkerhetsanvisningar, för att undvika skador genom icke fackmässigt montering eller användning.

**Skyddsklass 1:** för armaturer med denna symbol ska nätanslutningen ske med den gul-grön/gjordarenden till jordingsplattan.

**Skyddsklass 2:** för armaturer med denna symbol behövs ingen jordare för säker drift.

**Skyddsklass 3:** armaturer med denna symbol får endast anslutas till skyddsklämpning. Anslutning enbart till SELV-kretsar.

**Minimavstånd:** Denna symbol förklarar minimavståndet mellan ljuskällan och de normalt antändbara ytor som är utsatta för strålning.

**Downlights:** Denna symbol förklarar att armaturerna inte är lämpliga att täckas med värmeisolerande material.

**Förändringar:** Utföras inga förändringar på armaturerna eller anslutningskablarna till dess. **Anslutningskabel:** Den utvändiga flexibla kabeln till dessa armaturer kan inte bytas ut. Kassera armaturen om kabeln skadas. **Lidrtiggning:** Ta inte armaturen i drift, om armaturen i sig eller dess anslutningskabel uppvisar synliga skador. **Byte av ljuskälla:** Innan ljuskälla byts måste armaturen vara spänningsfri. Använd endast ljuskälla i behåll under drift. Låt svalna före byte. Använd enbart på armaturen angiven ljuskälla. Den maximala effekten per ljuskälla får inte överskridas. I förekommande fall måste även föreskriven typ av ljuskälla iaktas. **Skötselråd:** Renhåll armaturen enbart i frångjort tillstånd. Låt ingen fukt komma in i anslutningsutrymmen eller i kontakt med strömledande delar. **Reparingsmedel:** Kan försöras att fläckar bildas.

## NO Generelle sikkerhetsanvisninger

Elektroninstallasjon skal gjennomføres av elektriker. **Obs!** Før monteringen påbegynnes må strømløslingen være spenningsfri (sikringskretsen slått av). Ta hensyn til de følgende symbolene og sikkerhetsanvisningene som er beskrevet nedenfor, for å unngå skader og ulykker, utrigtig montering eller feilaktig bruk.

**Skyddsklass 1:** armaturer med denna symbol ska nätanslutningen ske med den gul-grön/gjordarenden till jordingsplattan.

**Skyddsklass 2:** för armaturer med denna symbol behövs ingen jordare för säker drift.

**Skyddsklass 3:** armaturer med denna symbol får endast anslutas till skyddsklämpning. Anslutning enbart till SELV-kretsar.

**Minimavstånd:** Denna symbol förklarar minimavståndet mellan ljuskällan och de normalt antändbara ytor som är utsatta för strålning.

**Downlights:** Denna symbol förklarar att armaturerna inte är lämpliga att täckas med värmeisolerande material.

**Förändringar:** Utföras inga förändringar på armaturerna eller anslutningskablarna till dess. **Anslutningskabel:** Den utvändiga flexibla kabeln till dessa armaturer kan inte bytas ut. Kassera armaturen om kabeln skadas. **Lidrtiggning:** Ta inte armaturen i drift, om armaturen i sig eller dess anslutningskabel uppvisar synliga skador. **Byte av ljuskälla:** Innan ljuskälla byts måste armaturen vara spänningsfri. Använd endast ljuskälla i behåll under drift. Låt svalna före byte. Använd enbart på armaturen angiven ljuskälla. Den maximala effekten per ljuskälla får inte överskridas. I förekommande fall måste även föreskriven typ av ljuskälla iaktas. **Skötselråd:** Renhåll armaturen enbart i frångjort tillstånd. Låt ingen fukt komma in i anslutningsutrymmen eller i kontakt med strömledande delar. **Reparingsmedel:** Kan försöras att fläckar bildas.

**Downlight:** Dieses Symbol erklärt, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Sicherung nicht ausgeschaltet ist. **Leuchte austauschen:** Vor dem Leuchte austauschen sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchteart. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flieghöhweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegennetze in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken auf der Leuchte verursachen.

**Downlight:** Dieses Symbol erläutert, dass die Lampade nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschäd