


NOVA LUCE

230V~ 50Hz
MAX LED E27 15W

Art.-NR. 9555804, 9555805

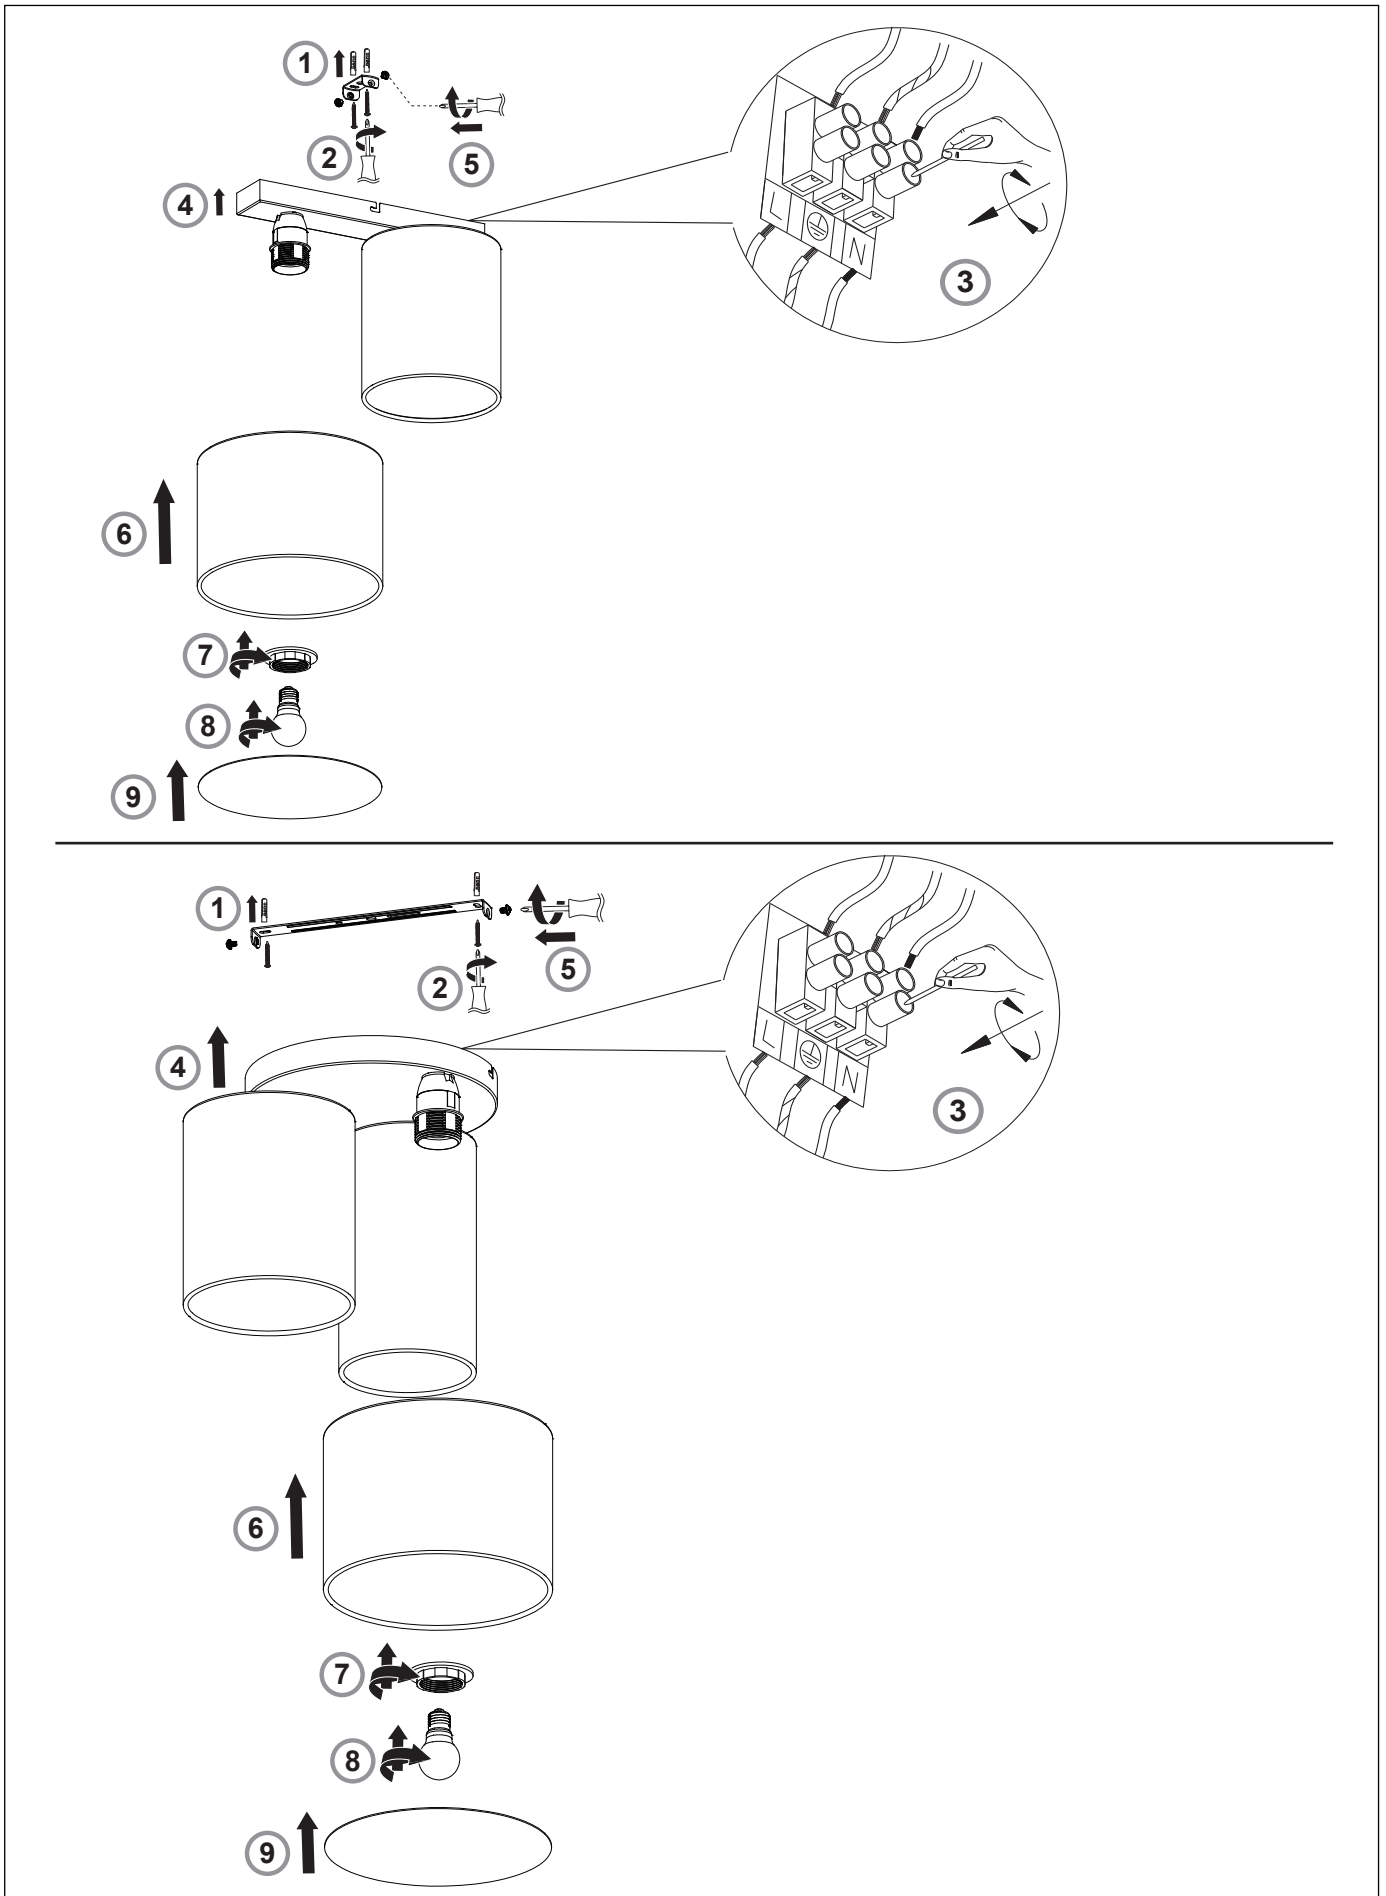

EN General Safety Information

Electrical installations may only be carried out by qualified electricians. Please note! **Before proceeding with installation mains connecting cable must be de-energized (Use turned off).** Please note the following safety instructions, in order to avoid damage caused by incorrect assembly or use.

Protection class 1: Lamps with this symbol connect them on the standard cable with the yellow/green protective earth to the protective earth terminal.

Protection class 2: Lamps with this symbol no protective conductor necessary for safe operation.

Protection class 3: Only operate lamps with this symbol with Safety Extra Low Voltage (SELV). Only connect to SELV circuits.

Minimum distance: This symbol explains the minimum distance to the illuminated, normally inflammable surface.

Downlights: This symbol explains that the lamp is not suitable for covering with thermal insulating material.

Changes: Do not make any changes to the lamp or its connecting cable. Connecting cable: The exterior flexible cable of this light cannot be replaced. Scrap the lamp, if this cable is damaged. **Commissioning:** Do not operate the lamp if for its connecting cable show visible signs of damage. **Changing illuminant:** Before replacing the illuminant ensure that the light is not live! Lights and illuminants will become hot in operation. Allow them to cool before a change. Use only the illuminant specified on the light. The maximum power per illuminant may not be exceeded. Also, if applicable, the prescribed illuminant type must be observed. **Care advice:** Only clean lights when unswitched. Do not allow any moisture into connecting areas or on current-carrying parts. Cleaning agents can cause staining.

DE Allgemeine Sicherheitshinweise

Elektroninstallat ion ist von Elektrofachkraft durchzuführen. **Achtung! Vor Montagebeginn muss Netzanschlussleitung spannungsfrei sein (Sicherheit ausgeschaltet).** Vor dem Einbau des nachstehend erläuterten Symbols sind alle Schutzmaßnahmen zu beachten, um Schäden durch nicht fachgerechte Montage oder Gebrauch zu vermeiden.

Schutzklasse 1: Leuchten mit diesem Symbol Netzseitig mit dem gelb/grünen Schutzleiter an die Schutzungs клемme anschließen.

Schutzklasse 2: Leuchten mit diesem Symbol nur mit Schutzleitenspannung betreiben. Anschluss nur an SELV Stromkreise.

Mindestabstand: Dieses Symbol erläutert den Mindestabstand zur Leuchte schmelzt zu angrenzenden, normal entflammaren Flächen.

Downlights: Dieses Symbol erläutert, dass die Leuchte nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

Veränderungen: Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, solange die Schutzmaßnahmen nicht durchgeführt sind. **Schutzmaßnahmen:** Vor dem Einbau der Leuchte sind alle Schutzmaßnahmen zu beachten, um Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Schalter spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebenen Leuchtmittel. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Pflegehinweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Flechmittel in Anschlussräumen oder an strömfluhrführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flechtungen verursachen.

FR Consignes générales de sécurité:

L'installation électrique doit être faite par un professionnel. **Attention: avant le début du montage la ligne prévue pour le raccordement au réseau doit être hors tension (le fusible désactivé).** Soyez conscient des symboles et consignes de sécurité ci-après afin d'éviter tout dommage par un montage incorrect ou utilisation.

Classe de protection 1: utiliser les luminaires avec ce symbole à l'aide du fil jaune/vert conducteur de protection à la borne de raccordement spécifique de la lampe. **Classe de protection 2:** les luminaires avec ce symbole n'ont pas besoin du conducteur de protection pour exploiter en toute sécurité. **Classe de protection 3:** explorer les luminaires avec ce symbole dans une basse tension de sécurité. Pour un raccordement seulement à des circuits électriques SELV. **Distance minimale:** Ce symbole signale la distance minimale d'un moyen d'éclairage à une surface éclairée, normalement inflammable.

The downlights: Ce symbole signale, que le luminaire n'est pas adapté pour être couvert par un matériau d'isolation thermique.

Modifications: N'effectuez pas de modifications au luminaire ou au câble de raccordement au réseau. La conduite de raccordement: la conduite flexible, externe du luminaire n'est pas échangeable. Mettez le luminaire à la déchèterie, si la conduite est endommagée. **Ne service:** Ne mettez pas le luminaire en service, quand les luminaires mêmes ou leur câble de raccordement sont mal installés. **Échange des luminaires:** Avant d'échanger de sources d'éclairage le luminaire doit être hors tension! Les luminaires et les sources d'éclairage deviennent chauds durant leur fonctionnement. Laissez refroidir les luminaires avant de les remplacer. **Nettoyage des luminaires:** Avant de nettoyer le luminaire, assurez-vous que le luminaire est hors tension. Utilisez des produits de nettoyage adaptés. **Entretien:** Nettoyez les luminaires seulement à l'état hors circuit, ne laissez aucun humidité dans les raccordements ou aux pièces conductrices. Produits de nettoyage peuvent causer la formation de tâches.

ES Indicaciones generales de seguridad:

La instalación eléctrica ha de ser realizada por un electricista cualificado. **Atención!** Antes de iniciar el montaje asegúrese de haber separado toda la instalación de la tensión de alimentación (automático desconectado). Preste atención a los símbolos e indicaciones de seguridad que aparecen a continuación en el funcionamiento de este equipo, a fin de que pueda producir a consecuencia de un montaje o uso no profesional.

Clase de protección 1: Las luminarias que llevan este símbolo se conectan obligatoriamente con derivación a tierra (conductor verde/amarillo).

Clase de protección 2: Las luminarias que llevan este símbolo no requieren un conductor de seguridad para su funcionamiento seguro.

Clase de protección 3: Las luminarias que llevan este símbolo sólo se pueden hacer funcionar con tensión baja. Conéctelas exclusivamente a circuitos de baja tensión de protección (SELV).

Distancia mínima: Este símbolo indica la distancia mínima que se debe respetar entre el medio de iluminación y la superficie iluminada, si ésta es de material de inflamación normal.

Focos: Este símbolo indica que la luminaria no se debe cubrir de material aislante.

Modificaciones: no debe llevar a cabo modificaciones de ningún tipo en la propia luminaria o en el cable de conexión. **Cable de conexión:** El conductor flexible exterior de esta luminaria no se puede sustituir. En caso de estar deteriorado o roto debe sustituir la luminaria completa. **Puesta en funcionamiento:** Antes de comenzar el montaje asegúrese de que la tensión de la misma o el cable de conexión presentan deterioros visuales. Sustitución de lámparas: Antes de proceder a cambiar una lámpara debe desconectar la luminaria de la tensión. Tanto la lámpara como la luminaria se calientan durante el funcionamiento. Deje que se enfrien antes de sustituir la lámpara. **Utilice exclusivamente:** Lámparas del tipo que se indica en la luminaria y preste atención a no superar la potencia máxima admitida de cada lámpara. Si procede, se tendrá que tener en cuenta el tipo de lámpara permitida según la normativa en vigor. **Indicación para el cuidado:** Limpiar los lentes de la luminaria y el cable de conexión con un paño húmedo y de humedad en los espacios de conexión o elementos conductores de corriente. Tengas en cuenta que los productos de limpieza pueden producir manchas superficiales.

NL Algemene veiligheidsinstructies:

Elektrische installatie moet door een electricien uitgevoerd worden. **Let op! Vóór montage moet netspanning spannungsfrei zijn (zekering uitgeschakeld).** Neem altijd de navolgend verkiarde sym-

bolen en veiligheidsinstructies in acht om schade door onvakkendige montage of gebruik te voorkomen:

Veiligheidsklasse 1: Lampen met dit symbool met de gel/groen-ener veiligheidsgeleider aan de veiligheidsaardingsklem op het net aansluiten.

Veiligheidsklasse 2: voor lampen met dit symbool is voor een veilig gebruik geen veiligheidsgeleider nodig.

Veiligheidsklasse 3: Lampen met dit symbool uitsluitend met een spanning geleider aansluiten alleen aan SELV stroomkringen.

Minimafstand: Dit symbool verklaart de minimafstand tussen het lichtgevend materiaal voor. het bestraalde, normaal brandbare oppervlak.

Downlights: Dit symbool geeft aan dat de lamp niet geschikt is om met warmte-isolatiemateriaal af te dekken.

Veranderingen: Voor a.u.b. geen veranderingen aan de lamp of zijn aansluiting. **Aansluiting:** De buiten flexibele leiding van deze lamp kan niet vervangen worden. Goel de lamp als afval weg. **Wanneer de leiding beschadigd is. Inbedrijftelling:** Neem de lamp niet in gebruik, wanneer de lamp zelf of de aansluitende zijbeugel schade vertonen. **Gloeilamp vervangen:** Vóór de vervanging de gloeilamp moet de lamp spannungsfrij zijn! De lamp en de gloeilamp worden tijdens het gebruik heet. Laat ze vóór de vervanging afkoelen. Gloeilamp uitsluitend de op de lamp aangegeven gloeilamp. Het maximale vermogen per gloeilamp mag niet overschreden worden. Eventueel moet ook het voorgeschreven gloeilamptype in acht genomen worden. **Reinigen:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen, geen vocht in aansluiting met aansluiting of onder stroom staande elementen brengen. Reinigingsmiddelen kunnen vlekken veroorzaken.

IT Istruzioni generali di sicurezza:

Il impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato. **Attenzione! Il cavo di alimentazione deve essere privo di tensione prima dell'installazione (sicurezza disinserita).** Si prega di notare il simbolo e le indicazioni di sicurezza sotto descritte per evitare danni causati da errata installazione o uso:

Classe di protezione 1: Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

Classe di protezione 2: per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

Classe di protezione 3: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza solo a circuiti SELV.

Distanza minima: Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

Downlight: Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

Modifiche: non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. **Installazione:** osservare le norme di sicurezza prima dell'installazione. **Montaggio:** non accendere la lampada quando la lampada stessa o il cavo di collegamento mostrano visibilmente dei danni. **Sostituzione lampadina:** la lampada deve essere priva di tensione prima di sostituire la lampadina. **Lampadina e lampadina:** sia sbracciatando durante il funzionamento sia quando sono spente. **Reinquinamento:** pulire la lampadina solo le lampadine indicate sulla lampada. **La massima potenza per lampadina non deve essere superata.** Se necessario, deve essere considerato anche il tipo di lampadina indicato. **Istruzioni per la cura:** pulire la lampadina con un panno umido e privo di detersivo. **Attenzione!** utilizzare solo parti elettriche. I prodotti per la pulizia possono provocare macchie.

VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO GÜLTIG NUR FÜR DEN ITALIENSCHEN MARKT ONLY VALID FOR THE ITALIAN MARKET

RIFIUTO SPECIALE

Avvertenze per la tutela dell'ambiente!

Gli apparecchi elettrici USA1 sono materiali pregiati che non DEVONO ESSERE SMALTITI COME NORMALI RIFIUTI DOMESTICI. MA RACCOLTI IN UNO DEI MODI DIFFERENZIATI SECONDO LE INDICAZIONI DELLE AUTORIZZATE LOCALI. UNA GESTIONE SCORRETTA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, OLTRE A CONTAMINARE L'AMBIENTE, PUÒ CAUSARE DANNI ALLA SALUTE UMANA, ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE. PREGHIAMO tutti i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse conservando il presente apparecchio ai centri di raccolta AUTORIZZATI oppure al punto vendita al momento di acquisto di un nuovo apparecchio. EGLO Leuchten GmbH - Heiligkreuz 22, 61369 Alzenau, Made in China

PT Advertências gerais de segurança:

A instalação eléctrica deve ser realizada por profissionais em electricidade. **Atenção!** Antes do início da montagem é necessário assegurar que o cabo de ligação a rede está desligado (fusível desligado). Observe os símbolos e as advertências de segurança seguidamente descritas, de forma a evitar danos provocados por uma montagem ou utilização incorrecta:

Classe de protecção 1: Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de protecção amarelo/verde ao terminal de terra de protecção.

Classe de protecção 2: Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de protecção para um funcionamento seguro.

Classe de protecção 3: Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com protecção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

Distância mínima: Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre o meio de iluminação e a superfície a iluminar, normalmente inflamável.

Downlights: Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não deve ser coberto com material isolante.

Alterações: Não efectue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação quando ele estiver ligado. **Substituição de lâmparas:** Antes de proceder a substituir uma lâmpada deve desconectar o aparelho de iluminação de a tensão. Tanto a lâmpada como a luminária se aquecem durante o funcionamento. Deje que se enfriem antes de substituir a lâmpara. **Utilize exclusivamente:** lâmpadas do tipo que se indica na luminária e preste atenção a não superar a potência máxima admitida de cada lâmpada. Se procede, se terá de ter em consideração o tipo de lâmpada permitido segundo a normativa em vigor. **Indicação para o cuidado:** Limpiar as lentes da luminária e o cable de conexão con un paño húmedo y de humedad en los espacios de conexión o elementos conductores de corriente. Tengas en cuenta que los productos de limpieza pueden producir manchas superficiales.

BR Advertências gerais de segurança:

A instalação elétrica deve ser realizada por profissionais em electricidade. **Atenção!** Antes do início da montagem é necessário isentar de tensão o cabo de ligação a rede (fusível desligado). Observe os símbolos e as advertências de segurança expostas a seguir, a fim de evitar danos provocados por um montagem ou utilização incorrecta:

Classe de protecção 1: Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de protecção amarelo/verde ao terminal de terra de protecção.

Classe de protecção 2: Para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de protecção para um funcionamento seguro.

Classe de protecção 3: Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com protecção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

Distância mínima: Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre o meio de iluminação e a superfície luminosa de inflamabilidade normal.

Downlights: Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não se adequa a ser coberto com material isolante.

Alterações: Não efetue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Colocação em funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação quando ele estiver ligado. **Substituição de lâmparas:** Antes de proceder a substituir uma lâmpada deve desconectar o aparelho de iluminação da tensão. Tanto a lâmpada como a luminária se aquecem durante o funcionamento. Deje que se enfriem antes de substituir a lâmpara. **Utilize exclusivamente:** lâmpadas do tipo que se indica na luminária e preste atenção a não superar a potência máxima admitida de cada lâmpada. Se procede, se terá de ter em consideração o tipo de lâmpada permitido segundo a normativa em vigor. **Indicação para o cuidado:** Limpiar as lentes da luminária e o cable de conexão con un paño húmedo y de humedad en los espacios de conexión o elementos conductores de corriente. Tengas en cuenta que los productos de limpieza pueden producir manchas superficiales.

visíveis. **Mudar a lâmpada:** Antes de mudar a lâmpada, esta deve estar isentada de tensão. **Substituição de lâmpadas:** Antes de mudar a lâmpada, esta deve estar isentada de tensão. **Utilize apenas:** lâmpadas do tipo que se indica na luminária e preste atenção a não superar a potência máxima permitida de cada lâmpada. Se procede, se terá de ter em consideração o tipo de lâmpada permitido segundo a normativa em vigor. **Indicação para o cuidado:** Limpiar as lentes da luminária e o cable de conexão con un paño húmedo y de humedad en los espacios de conexión o elementos conductores de corriente. Tengas en cuenta que los productos de limpeza pueden producir manchas superficiales.

Classe de protecção 1: Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de protecção amarelo/verde ao terminal de terra de protecção.

Classe de protecção 2: Para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de protecção para um funcionamento seguro.

Classe de protecção 3: Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com protecção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

Distância mínima: Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre o meio de iluminação e a superfície luminosa de inflamabilidade normal.

Downlights: Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não se adequa a ser coberto com material isolante.

Alterações: Não efectue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação quando ele estiver ligado. **Substituição de lâmparas:** Antes de proceder a substituir uma lâmpada deve desconectar o aparelho de iluminação da tensão. Tanto a lâmpada como a luminária se aquecem durante o funcionamento. Deje que se enfriem antes de substituir a lâmpara. **Utilize exclusivamente:** lâmpadas do tipo que se indica na luminária e preste atenção a não superar a potência máxima permitida de cada lâmpada. Se procede, se terá de ter em consideração o tipo de lâmpada permitido segundo a normativa em vigor. **Indicação para o cuidado:** Limpiar as lentes da luminária e o cable de conexão con un paño húmedo y de humedad en los espacios de conexión o elementos conductores de corriente. Tengas en cuenta que los productos de limpieza pueden producir manchas superficiales.

Classe di protezione 1: Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

Classe di protezione 2: per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

Classe di protezione 3: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza solo a circuiti SELV.

Distanza minima: Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

Downlight: Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

DK Generelle sikkerhedsvejledninger

Elektroninstallat ion skal udføres af en autoriseret el-installatør. **Forsigtig! Strømmen skal være frakoblet inden montering påbegyndes (sikringen slås fra).** Bemærk de nedenfor beskrevne symboler og sikkerhedsvejledninger, for at undgå skader på grund af forkert montering eller brug:

Beskyttelsesklasse 1: Armaturer med dette symbol skal tilsluttes netværkets beskyttede jordforbindelse med den gule/grønne beskyttelsesledning.

Beskyttelsesklasse 2: For armaturer med dette symbol er det ikke nødvendigt med beskyttelsesledning (gul/grøn) for sikker drift.

Beskyttelsesklasse 3: Armaturer med dette symbol må kun tilsluttes lavspænding, hvis det er tilladt i den aktuelle bygningstype.

Minimafstand: Dette symbol angiver påens minimumsafstand til den belyste, normalt brandbare overflade.

Downlights: Dette symbol angiver, at lampen ikke er egnet til at blive dækket med termisk isolerende materialer.

Ændringer: Foretag ikke ændringer i lampe eller forbindelsesledninger. **Forbindelsesledninger:** Den ydre fleksible ledning i denne lampe kan ikke udskiftes. **Aanslutning:** Den ydre fleksible ledning af denne lampe skal kun tilsluttes til jordingsklemmen. **Brugstype:** Tag ikke lampen i brug, hvis lampens kabel eller forbindelsesledninger hertil har tydelige skader. Udskiftning af pærer: Lampen skal være frakoblet inden udskiftning af pærer! Lampe og pære bliver varme, når de er tændt. **Reinigtning:** Rens kun lampen med et fugtigt, normalt entflammeligt rengøringsmiddel. **Rennging:** Rengør kun lampen når den er frakoblet, undgå fugt i samledæser og strømledninger. Rengøringsmiddel kan forårsage misfarvning.

SE Allmänna säkerhetsanvisningar

Elektroninstallat ion ska utföras av behörig elektriker. **Obs!** Innan montering påbörjas måste nätanslutningskabeln vara spänningsfri (säkringen frångörs). Ta hänsyn till nedan förklarade symboler och säkerhetsanvisningar, för att undvika skador genom icke fackmässigt montering eller användning.

Skyddsklass 1: för armaturer med denna symbol ska nätanslutningen ske med den gul-/gröna jordledaren till jordingsklemmen.

Skyddsklass 2: för armaturer med denna symbol behövs ingen jordledare för säker drift.

Skyddsklass 3: armaturer med denna symbol får endast anslutas till skyddsspänning. Anslutning enbart till SELV-kretsar.

Minimafstånd: Denna symbol förklarar minimafståndet mellan ljuskällan och de normalt antändbara ytor som är belysta.

Downlights: Denna symbol förklarar att armaturerna inte är lämpliga att täckas med värmeisolerande material.

Förändringar: Utför inga förändringar på armaturerna eller anslutningskablarna till dess. **Anslutningskabel:** Den utvändiga flexibla kabeln till dessa armaturer kan inte bytas ut. **Kassera armaturen** om kabeln skadas. **Lidringning:** Ta inte armaturen i drift, om armaturen i sig eller dess anslutningskabel uppvisar synliga skador. **Byte av ljuskälla:** Innan ljuskälla byts ska lampen vara frånkopplad från strömförsöring. **Reinigtning:** Rensa lampen endast med en fuktig, normalt entflammelig tvål under drift. **Låt svalna före byte.** Använd enbart på armaturen angivna ljuskällor. **Den maximala effekten per ljuskälla får inte överskridas.** I förekommande fall måste även föreskriven typ av ljuskälla tillåtas. **Skötselråd:** Rengör lampen enbart i framskrivet tillstånd. **Låt ingen fukt komma in i anslutningsutrymmen eller i kontakt med strömledande delar.** Rengöringsmedel kan förorsaka att fläckar bildas.

NO Generelle sikkerhetsveivisninger

Elektroninstallasjon skal gjennomføres av elektriker. **Obs! Før montering påbegynnes må strømledningen være spenningsfri (sikringen skal være slått av).** Merk oppmerkning på symbolene og sikkerhetsveivisningene som er beskrevet nedenfor, for å unngå skader på grunn av feil bruk, uriktig montering eller feilaktig bruk.

Beskyttelsesklasse 1: Lamper med dette symbolet forbindes på nettkretsens jord med den gul/grøne jordledningen.

Beskyttelsesklasse 2: for lamper med dette symbolet er ingen jordledning nødvendig for sikker drift.

Beskyttelsesklasse 3: lamper med dette symbolet må kun brukes med lavspenning. Forbindelse kun med SELV strømretter.

Minsteavstand: Dette symbolet forklarer minimumavstanden mellom ljuskjellen og de normalt antendelige overflatene som er belyst.

Downlights: Dette symbolet forklarer at lampen ikke er egnet for tildekning med varmeisolerende materialer.

Endringer: Foreta ikke endringer på lampen eller tilførselsledningen. Den fleksible tilførselsledningen til dette produktet er ikke utskiftbar. Lampen er å ikke ses defekt dersom denne ledningen er skadet. **Bruk:** Produktet må ikke tas i bruk dersom selv lampen eller tilførselsledningen har synlige skader eller defekter. **Reinigtning:** Rens kun lampen med et fuktig, normalt entflammelig rengøringsmiddel. **Rennging:** Rengør kun lampen når den er slått og nedkjølt. Unngå bruk av sterke rengøringsmidler da dette kan medføre misfarging av produktet. **Påse at det ikke tilkommer vannfukt i nærheten av spenningsførende ledere i forbindelse med rengjøring.**

IS Allmennn öryggisáæendingar

Aðeins faglögðir rafvirkir má leggja rafangar. **Athugi!** Áður en uppsetning hefst verður að ganga úr skugga um að ekki sé strumur

á rafkerfinu. **Öryggi (þryggi aftenging):** Nauðsynlegt er að kynna sér merkin og öryggisráðgjafingarnám innan útskýrt áður en til þess að komast hjá tjóni af viðvörn rangrar uppsetningar að nokkurn.

Öryggisstig 1: Þegar lampi með þessu merki er tengdur við rafkerfið þarf að tengja kulpu og þessu kerfi tenginguna við jörðkerfið. **Öryggisstig 2:** Lampa með þessu merki er ekki til þess að tryggja öryggið á milli og milli ljúsprnu. Má eingöngu tengja við SELV smádrög.

Lágmargspenna: Þetta merki sýnir lágmargspennu og lágmargspennu á milli og milli ljúsprnu. Má eingöngu tengja við SELV smádrög.

Niðurlausn: Þetta merki býr að ekki má fella ljósið inn í einangraðni enfi.

Breytingar: Ekki má gera neinar breytingar á lampunni eða rafnúrnunni. **Rafnúrn:** Ekki er hægt að skipta um tili sveigjanlega ljósljósið á þessum lampu. Þess vegna þarf að farga lampunum ef skemmdir verða á þessari leidsli. **Fyrsta notkun:** Takið lampann ekki i notkun ef skemmdir sjást annaðhvort á lampunni sjálfum eða á ljósu. **Skipt um pæru:** Aldrei má skipta um pæru á meðan strumum er í lampunum. **Skipt um pæru:** Þegar pæra er mýg heit lútu ekki. Látið því hvort tveggja kólna áður en skipt er um pæru. **Tókið aðrir aðra pæru** en þá sem gefin er upp á lampunum. **Ekki má setja stærri pæru í lampann en uppefni hámark segir til.** **Reinigtning:** Hreini lampu með fuktum klóttum og fagra efni gefin upp.

Ábending um þvingun: Reyndu ekki að þurka af eða hreinsa pæru sem kvæit er á. **Gætið þess** að ekki komist bleyta í tengingar eða á strumleiðandi hluti. Hreinsiefni geta valdið blöttum.

Classe di protezione 1: Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

Classe di protezione 2: per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

Classe di protezione 3: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza solo a circuiti SELV.

Distanza minima: Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

Downlight: Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

LT Bendrosios saugos nuoroos

Elektron instaliacijos montavimas turbutas gali atlikti profesionalus elektrikai. **Dėmesio!** Prieš pradėdami montavimą darbus būtina atjungti įtampos tiekimą tinkamui laidui (saugiklis išjungtas). Pastebėjus apsvaigintus simbolus, būtina perskaityti toliau pateiktus simbolus paaiškinimus ir saugos nuoroos, padėsiančius išvengti žalos bei nelaimingų atsitikimų ar nurodooms:

Apsaugos klasė 1: Šiuo simbolu pažymėtus šviestuvus reikia iš tikro puses geltenu/žaliau žeminiu laidu prijungti prie apsauginio žeminiu grybo.

Apsaugos klasė 2: Saugai šiuo simboliu pažymėtu šviestuvu eksploatuoti leidžiama naudoti žeminiu laidu nereikia.

Apsaugos klasė 3: Šiuo simboliu pažymėtus šviestuvus eksploatuoti tik saugios žemiausiosios saugos (SELV) sąlygomis. Prijungti tik su apsauginiu žeminiu laidu.

Mažiausias atstumas: Šis simbolis nurodo mažiausią šviestuvo atstumą iki apšvičiamo paviršiaus.

Luobų žieminimas: Šis simbolis nurodo, kad šis šviestuvas negalima uždenkti šilumos izoliacine medžiaga.

Pakeitimai: Neatlikti jokių išvėntavimų arba prijungimų laidu pakeitimu. **Prijungimo laidas:** Šviestuvs šoniniu laidu laido negalima keisti. Jeigu laidas pažėstas, reikia iškeisti nauju. **Reinigtning:** Naudokite tik vandeningas medžiagas. **Mažiausias atstumas:** Šis simbolis nurodo mažiausią šviestuvo atstumą iki apšvičiamo paviršiaus.

Mažiausias atstumas: Šis simbolis nurodo mažiausią šviestuvo atstumą iki apšvičiamo paviršiaus.

Luobų žieminimas: Šis simbolis nurodo, kad šis šviestuvas negalima uždenkti šilumos izoliacine medžiaga.

Pakeitimai: Neatlikti jokių išvėntavimų arba prijungimų laidu pakeitimu. **Prijungimo laidas:** Šviestuvs šoniniu laidu laido negalima keisti. Jeigu laidas pažėstas, reikia iškeisti nauju. **Reinigtning:** Naudokite tik vandeningas medžiagas. **Mažiausias atstumas:** Šis simbolis nurodo mažiausią šviestuvo atstumą iki apšvičiamo paviršiaus.

Mažiausias atstumas: Šis simbolis nurodo mažiausią šviestuvo atstumą iki apš